
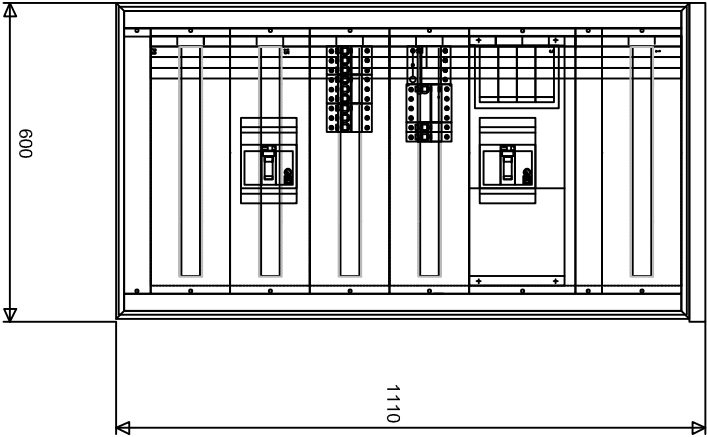


AZ ELOSZTÓKAT MINIMUM 20% TARTALÉK HELLYEL KELL KIALKALÍTANI!
AZ ALKALMAZOTT KÉSZÜLEKEK SCHNEIDER ELECTRIC TÍPUSÚAK!

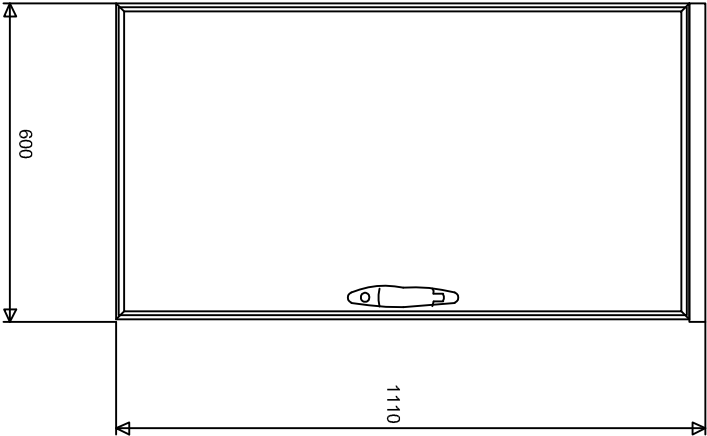

**SCHNEIDER ELECTRIC
PRISMA PLUS G
fali szekrény**

A jelen terveken szereplő elosztóberendezést a jelenleg is hatályban lévő
és 2014.nov.-tól kizárólagos MSZ EN 61439-1 és -2 szabvány
„Ellenőrzött elosztóberendezésekre” vonatkozó kritériumainak teljes
mértékben megfelelővé kell elkészíteni.

Változások			Projekt:			Törzs szám:		
Jel	Dátum	Név	PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM			B-----2017		
			GYDGYSZERTÁR LABOR			ADK +1 - 1 -		
			"GYL-G" JELŰ			Lapok számai		
			ELOSZTÓ			Lapi		
						Előző lapi		
Rajzi	Vágó	Balázs	Tervező	Vágó	Balázs	Engedély száma:	V-2/02-0873	Követő lapi
						Rajzszerző		
						Főjlí neve		
						Szoftver		
						VSCAD		
						SERES		
						V-04		