


| | | | |
|----------------------------------|---|---|---|
| Megrendelő: | | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM |  |
| | | Székhely: 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4. | |
| Generál tervező: | | ÉPÍTÉSZ KÉTSZÖG KFT. |  |
| | | Székhely: 7623 Pécs, Megyeri út 20. Iroda: 7621 Pécs, Rákóczi út 1., Tel.: 72/331-038, e-mail: iroda@epiteszketszog.hu | |
| Építészek: | Nagy Péter E-02-0555 | Denkinger József E-02-0538 | Tervszám: ÉK-02 |
| Munka megnevezése, tervfajta: | Pécs, Rét u. 2. (hrsz.: 4118) alatti PTE Idegsebészeti Klinika 3. emeleti 2. sz. röntgen helyiség - és a hozzá kapcsolódó helyiségek - átalakítási munkáinak építész kiviteli terve | | Dátum: 2017. 03. 31. |
| Rajz megnevezése: | HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK KONSZIGNÁCIÓJA | | Méretarány: 1:50 |

| | | |
|-----------------------|---|------------------|
| Névleges szélesség: | 97 cm | Jel: M1 |
| Névleges magasság: | 204 cm | Darabszám: 12 db |
| Megnevezés: | műanyag homlokzati ablak | |
| Nyitás iránya: | bukó-nyíló (6 db jobbos, 6 db balos) | |
| Tok típusa: | Schüco Living 82 AS hétkamrás tokprofil | |
| Szárnny típusa: | Schüco Living 82 AS hétkamrás szárnyprofil | |
| Üvegezés: | $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ melegperemes hőszigetelő üvegezés | |
| Betét: | - | |
| Tok rögzítése: | tokon keresztül rögzítőcsavarral | |
| Csatlakozó szerkezet: | monolit vasbeton födém és parapetfal, csatlakozó nyílászáró | |
| Szegélyek: | rendszerhez illeszkedő műanyag takaróelem | |
| Színezés: | fehér | |
| Felületképzés: | - | |
| Könyöklő anyaga: | - | |
| Párkány anyaga: | egyedi titáncink lemez párkány (meglévő kialakítás szerint) | |
| Kilincs: | eloxált alumínium kilincs | |

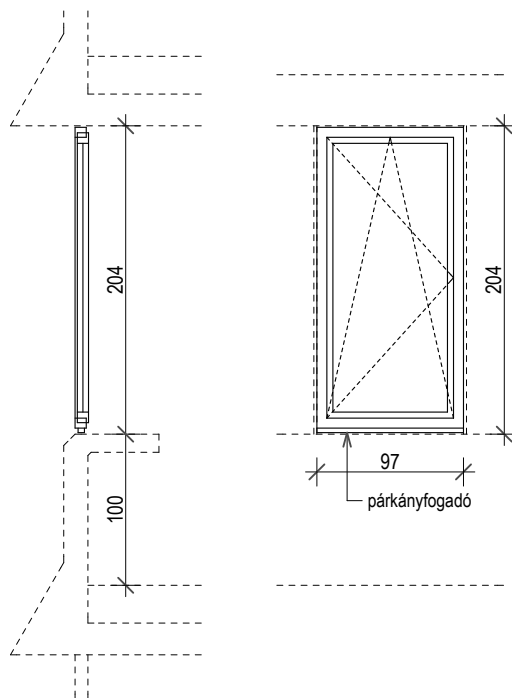


Lépték: M 1:50

Megjegyzés:

Gyártás előtt helyszíni méretellenőrzés szükséges!
Schüco VarioTec vasalatok és porszórt pántok alkalmazandók.
A szerkezet átlagos U értéke legalább 1,15 W/m²K legyen.
A tokszélesítéseket, sarokátfordulásokat gyártás előtt egyedileg kell pontosítani!
A parapet csatlakozásoknál párkányfogadót kell beépíteni!
Sorolásnál 1,5 cm széles statikai bordamerevítés (pvc profillal takart acél zárt szelvény) szükséges.

| | | |
|-----------------------|---|-----------------|
| Névleges szélesség: | 97 cm | Jel: M1j |
| Névleges magasság: | 204 cm | Darabszám: 5 db |
| Megnevezés: | műanyag homlokzati ablak oldalsó tokszélesítéssel | |
| Nyitás iránya: | bukó-nyíló (5 db balos) | |
| Tok típusa: | Schüco Living 82 AS hétkamrás tokprofil | |
| Szárnny típusa: | Schüco Living 82 AS hétkamrás szárnyprofil | |
| Üvegezés: | $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ melegperemes hőszigetelő üvegezés | |
| Betét: | - | |
| Tok rögzítése: | tokon keresztül rögzítőcsavarral | |
| Csatlakozó szerkezet: | monolit vasbeton födém és parapetfal, csatlakozó nyílászáró | |
| Szegélyek: | rendszerhez illeszkedő műanyag takaróelem | |
| Színezés: | fehér | |
| Felületképzés: | - | |
| Könyöklő anyaga: | - | |
| Párkány anyaga: | egyedi titáncink lemez párkány (meglévő kialakítás szerint) | |
| Kilincs: | eloxált alumínium kilincs | |

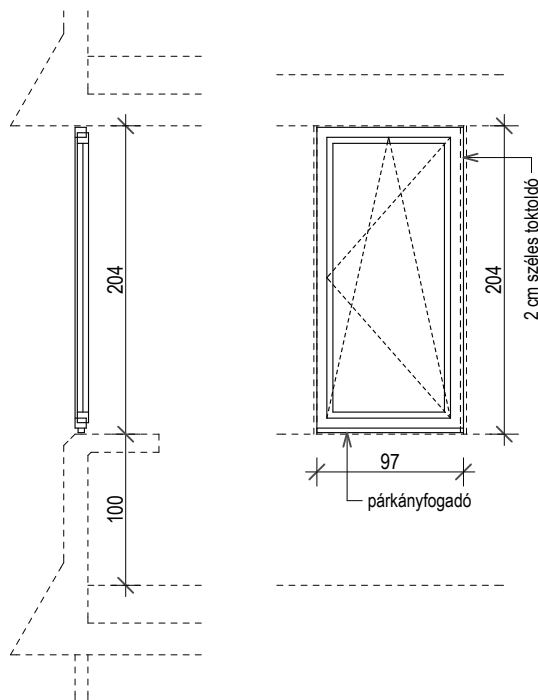


Lépték: M 1:50

Megjegyzés:

Gyártás előtt helyszíni méretellenőrzés szükséges!
Schüco VarioTec vasalatok és porszórt pántok alkalmazandók.
A szerkezet átlagos U értéke legalább $1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ legyen.
A tokszélesítéseket, sarokátfordulásokat gyártás előtt egyedileg kell pontosítani!
A parapet csatlakozásoknál párkányfogadót kell beépíteni!
Sorolásnál 1,5 cm széles statikai bordamerevítés (pvc profillal takart acél zárt szelvény) szükséges.

| | | |
|-----------------------|---|-----------------|
| Névleges szélesség: | 97 cm | Jel: M1b |
| Névleges magasság: | 204 cm | Darabszám: 5 db |
| Megnevezés: | műanyag homlokzati ablak oldalsó tokszélesítéssel | |
| Nyitás iránya: | bukó-nyíló (5 db jobbos) | |
| Tok típusa: | Schüco Living 82 AS hétkamrás tokprofil | |
| Szárnny típusa: | Schüco Living 82 AS hétkamrás szárnyprofil | |
| Üvegezés: | $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ melegperemes hőszigetelő üvegezés | |
| Betét: | - | |
| Tok rögzítése: | tokon keresztül rögzítőcsavarral | |
| Csatlakozó szerkezet: | monolit vasbeton födém és parapetfal, csatlakozó nyílászáró | |
| Szegélyek: | rendszerhez illeszkedő műanyag takaróelem | |
| Színezés: | fehér | |
| Felületképzés: | - | |
| Könyöklő anyaga: | - | |
| Párkány anyaga: | egyedi titáncink lemez párkány (meglévő kialakítás szerint) | |
| Kilincs: | eloxált alumínium kilincs | |

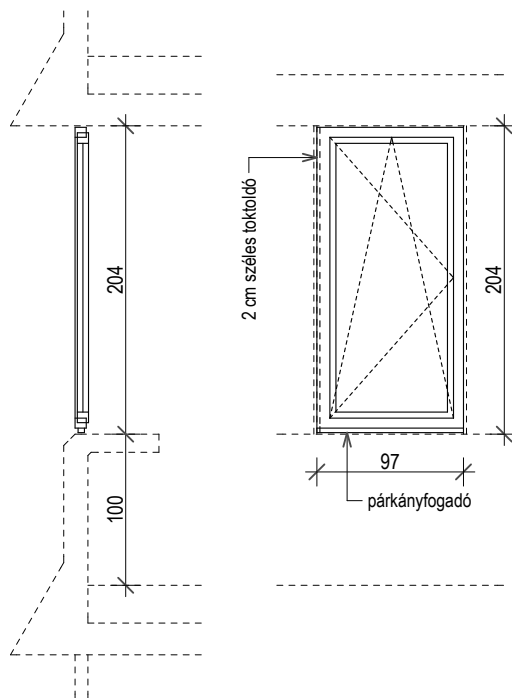


Lépték: M 1:50

Megjegyzés:

Gyártás előtt helyszíni méretellenőrzés szükséges!
Schüco VarioTec vasalatok és porszórt pántok alkalmazandók.
A szerkezet átlagos U értéke legalább 1,15 W/m²K legyen.
A tokszélesítéseket, sarokátfordulásokat gyártás előtt egyedileg kell pontosítani!
A parapet csatlakozásoknál párkányfogadót kell beépíteni!
Sorolásnál 1,5 cm széles statikai bordamerevítés (pvc profillal takart acél zárt szelvény) szükséges.

| | | |
|-----------------------|---|------------------|
| Névleges szélesség: | 97 cm | Jel: M2 |
| Névleges magasság: | 204 cm | Darabszám: 12 db |
| Megnevezés: | műanyag homlokzati ablak | |
| Nyitás iránya: | szervízkilinccsel nyíló (6 db jobbos, 6 db balos) | |
| Tok típusa: | Schüco Living 82 AS hétkamrás tokprofil | |
| Szárnny típusa: | Schüco Living 82 AS hétkamrás szárnyprofil | |
| Üvegezés: | $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ melegperemes hőszigetelő üvegezés | |
| Betét: | - | |
| Tok rögzítése: | tokon keresztül rögzítőcsavarral | |
| Csatlakozó szerkezet: | monolit vasbeton födém és parapetfal, csatlakozó nyílászáró | |
| Szegélyek: | rendszerhez illeszkedő műanyag takaróelem | |
| Színezés: | fehér | |
| Felületképzés: | - | |
| Könyöklő anyaga: | - | |
| Párkány anyaga: | egyedi titáncink lemez párkány (meglévő kialakítás szerint) | |
| Kilincs: | eloxált alumínium kilincs | |

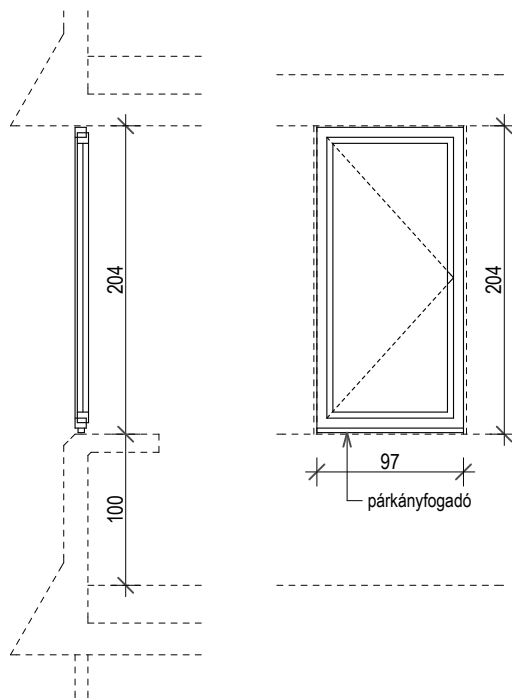


Lépték: M 1:50

Megjegyzés:

Gyártás előtt helyszíni méretellenőrzés szükséges!
Schüco VarioTec vasalatok és porszórt pántok alkalmazandók.
A szerkezet átlagos U értéke legalább $1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ legyen.
A tokszélesítéseket, sarokátfordulásokat gyártás előtt egyedileg kell pontosítani!
A parapet csatlakozásoknál párkányfogadót kell beépíteni!
Sorolásnál 1,5 cm széles statikai bordamerevítés (pvc profillal takart acél zárt szelvény) szükséges.

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------------|
| Névleges szélesség: | 97 cm | Jel: M2j Darabszám: 1 db |
| Névleges magasság: | 204 cm | |
| Megnevezés: | műanyag homlokzati ablak oldalsó tokszélesítéssel | |
| Nyitás iránya: | szervízkilinccsel nyíló (1 db balos) | |
| Tok típusa: | Schüco LivIng 82 AS hétkamrás tokprofil | |
| Szárnny típusa: | Schüco LivIng 82 AS hétkamrás szárnyprofil | |
| Üvegezés: | U _g = 1,0 W/m²K melegperemes hőszigetelő üvegezés | |
| Betét: | - | |
| Tok rögzítése: | tokon keresztül rögzítőcsavarral | |
| Csatlakozó szerkezet: | monolit vasbeton födém és parapetfal, csatlakozó nyílászáró | |
| Szegélyek: | rendszerhez illeszkedő műanyag takaróelem | |
| Színezés: | fehér | |
| Felületképzés: | - | |
| Könyöklő anyaga: | - | |
| Párkány anyaga: | egyedi titáncink lemez párkány (meglévő kialakítás szerint) | |
| Kilincs: | eloxált alumínium kilincs | |

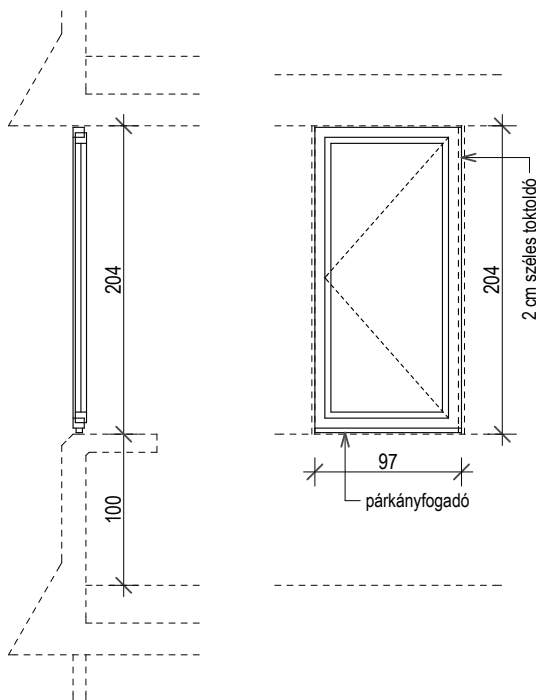


Lépték: M 1:50

Megjegyzés:

Gyártás előtt helyszíni méretellenőrzés szükséges!
Schüco VarioTec vasalatok és porszórt pántok alkalmazandók.
A szerkezet átlagos U értéke legalább 1,15 W/m²K legyen.
A tokszélesítéseket, sarokátfordulásokat gyártás előtt egyedileg kell pontosítani!
A parapet csatlakozásoknál párkányfogadót kell beépíteni!
Sorolásnál 1,5 cm széles statikai bordamerevítés (pvc profillal takart acél zárt szelvény) szükséges.

| | | |
|-----------------------|--|----------|
| Névleges szélesség: | 97 cm | Jel: M2b |
| Névleges magasság: | 204 cm | |
| Megnevezés: | műanyag homlokzati ablak oldalsó tokszélesítéssel | |
| Nyitás iránya: | szervízkilinccsel nyíló (1 db jobbos) | |
| Tok típusa: | Schüco LivIng 82 AS hétkamrás tokprofil | |
| Szárnny típusa: | Schüco LivIng 82 AS hétkamrás szárnyprofil | |
| Üvegezés: | U _g = 1,0 W/m²K melegperemes hőszigetelő üvegezés | |
| Betét: | - | |
| Tok rögzítése: | tokon keresztül rögzítőcsavarral | |
| Csatlakozó szerkezet: | monolit vasbeton födém és parapetfal, csatlakozó nyílászáró | |
| Szegélyek: | rendszerhez illeszkedő műanyag takaróelem | |
| Színezés: | fehér | |
| Felületképzés: | - | |
| Könyöklő anyaga: | - | |
| Párkány anyaga: | egyedi titáncink lemez párkány (meglévő kialakítás szerint) | |
| Kilincs: | eloxált alumínium kilincs | |

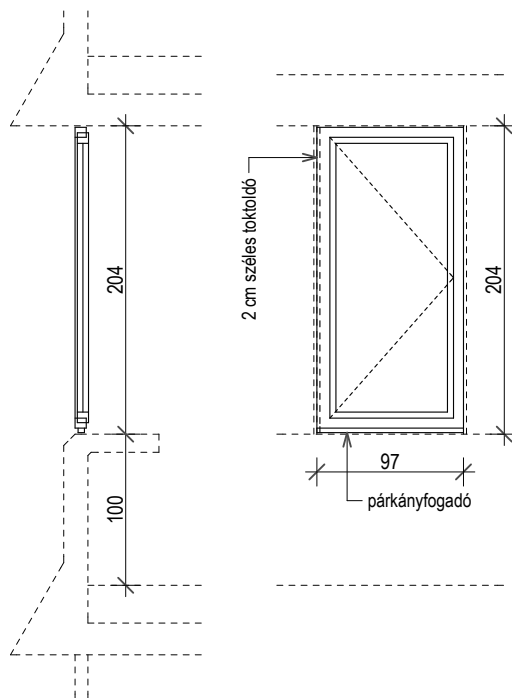


Lépték: M 1:50

Megjegyzés:

Gyártás előtt helyszíni méretellenőrzés szükséges!
Schüco VarioTec vasalatok és porszórt pántok alkalmazandók.
A szerkezet átlagos U értéke legalább $1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ legyen.
A tokszélesítéseket, sarokátfordulásokat gyártás előtt egyedileg kell pontosítani!
A parapet csatlakozásoknál párkányfogadót kell beépíteni!
Sorolásnál 1,5 cm széles statikai bordamerevítés (pvc profillal takart acél zárt szelvény) szükséges.

| | | |
|-----------------------|---|-----------------|
| Névleges szélesség: | 91,5 cm | Jel: M3 |
| Névleges magasság: | 204 cm | Darabszám: 4 db |
| Megnevezés: | műanyag homlokzati ablak | |
| Nyitás iránya: | szervízkilinccsel nyíló (2 db jobbos, 2 db balos) | |
| Tok típusa: | Schüco Living 82 AS hétkamrás tokprofil | |
| Szárnny típusa: | Schüco Living 82 AS hétkamrás szárnyprofil | |
| Üvegezés: | $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ melegperemes hőszigetelő üvegezés | |
| Betét: | - | |
| Tok rögzítése: | tokon keresztül rögzítőcsavarral | |
| Csatlakozó szerkezet: | monolit vasbeton födém és parapetfal, csatlakozó nyílászáró | |
| Szegélyek: | rendszerhez illeszkedő műanyag takaróelem | |
| Színezés: | fehér | |
| Felületképzés: | - | |
| Könyöklő anyaga: | - | |
| Párkány anyaga: | egyedi titáncink lemez párkány (meglévő kialakítás szerint) | |
| Kilincs: | eloxált alumínium kilincs | |

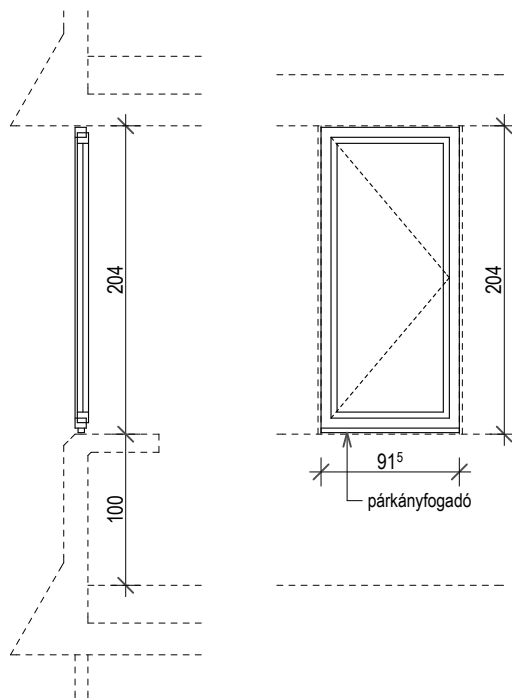


Lépték: M 1:50

Megjegyzés:

Gyártás előtt helyszíni méretellenőrzés szükséges!
Schüco VarioTec vasalatok és porszórt pántok alkalmazandók.
A szerkezet átlagos U értéke legalább 1,15 W/m²K legyen.
A tokszélesítéseket, sarokátfordulásokat gyártás előtt egyedileg kell pontosítani!
A parapet csatlakozásoknál párkányfogadót kell beépíteni!
Sorolásnál 1,5 cm széles statikai bordamerevítés (pvc profillal takart acél zárt szelvény) szükséges.

| | | |
|-----------------------|---|-----------------|
| Névleges szélesség: | 65 cm | Jel: M4 |
| Névleges magasság: | 204 cm | Darabszám: 4 db |
| Megnevezés: | műanyag homlokzati ablak | |
| Nyitás iránya: | szervízkilinccsel nyíló (2 db jobbos, 2 db balos) | |
| Tok típusa: | Schüco Living 82 AS hétkamrás tokprofil | |
| Szárnny típusa: | Schüco Living 82 AS hétkamrás szárnyprofil | |
| Üvegezés: | $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ melegperemes hőszigetelő üvegezés | |
| Betét: | - | |
| Tok rögzítése: | tokon keresztül rögzítőcsavarral | |
| Csatlakozó szerkezet: | monolit vasbeton födém és parapetfal, csatlakozó nyílászáró | |
| Szegélyek: | rendszerhez illeszkedő műanyag takaróelem | |
| Színezés: | fehér | |
| Felületképzés: | - | |
| Könyöklő anyaga: | - | |
| Párkány anyaga: | egyedi titáncink lemez párkány (meglévő kialakítás szerint) | |
| Kilincs: | eloxált alumínium kilincs | |

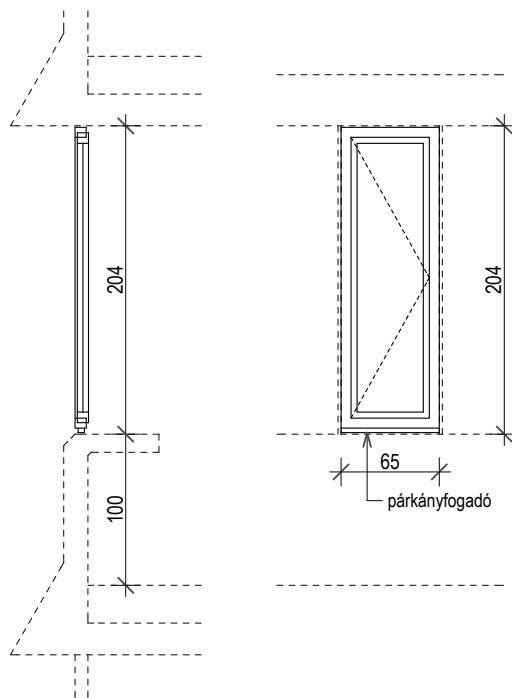


Lépték: M 1:50

Megjegyzés:

Gyártás előtt helyszíni méretellenőrzés szükséges!
Schüco VarioTec vasalatok és porszórt pántok alkalmazandók.
A szerkezet átlagos U értéke legalább 1,15 W/m²K legyen.
A tokszélesítéseket, sarokátfordulásokat gyártás előtt egyedileg kell pontosítani!
A parapet csatlakozásoknál párkányfogadót kell beépíteni!
Sorolásnál 1,5 cm széles statikai bordamerevítés (pvc profillal takart acél zárt szelvény) szükséges.

| | | |
|-----------------------|---|------------------|
| Névleges szélesség: | 98 cm | Jel: M5 |
| Névleges magasság: | 204 cm | Darabszám: 15 db |
| Megnevezés: | műanyag homlokzati ablak | |
| Nyitás iránya: | szervízkilinccsel nyíló (8 db jobbos, 7 db balos) | |
| Tok típusa: | Schüco Living 82 AS hétkamrás tokprofil | |
| Szárnny típusa: | Schüco Living 82 AS hétkamrás szárnyprofil | |
| Üvegezés: | $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ melegperemes hőszigetelő üvegezés | |
| Betét: | - | |
| Tok rögzítése: | tokon keresztül rögzítőcsavarral | |
| Csatlakozó szerkezet: | monolit vasbeton födém és parapetfal, csatlakozó nyílászáró | |
| Szegélyek: | rendszerhez illeszkedő műanyag takaróelem | |
| Színezés: | fehér | |
| Felületképzés: | - | |
| Könyöklő anyaga: | - | |
| Párkány anyaga: | egyedi titáncink lemez párkány (meglévő kialakítás szerint) | |
| Kilincs: | eloxált alumínium kilincs | |

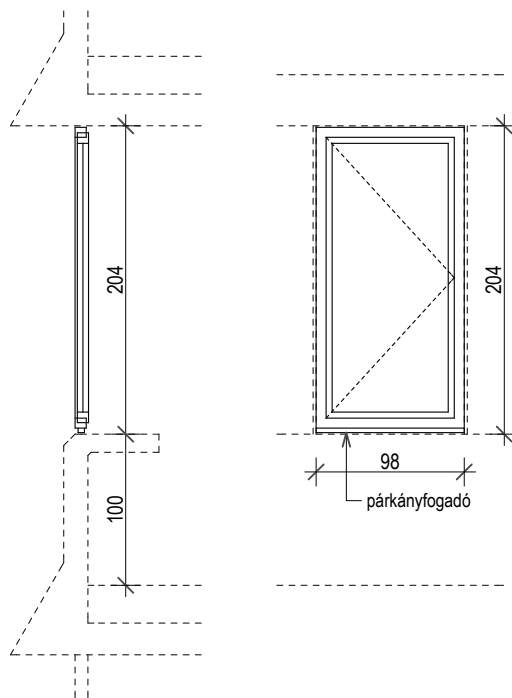

Lépték: M 1:50

Megjegyzés:

Gyártás előtt helyszíni méretellenőrzés szükséges!
Schüco VarioTec vasalatok és porszórt pántok alkalmazandók.
A szerkezet átlagos U értéke legalább $1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ legyen.
A tokszélesítéseket, sarokátfordulásokat gyártás előtt egyedileg kell pontosítani!
A parapet csatlakozásoknál párkányfogadót kell beépíteni!
Sorolásnál 1,5 cm széles statikai bordamerevítés (pvc profillal takart acél zárt szelvény) szükséges.